


Rozdzielnia RWN 3x12 drzwi białe-Legrand

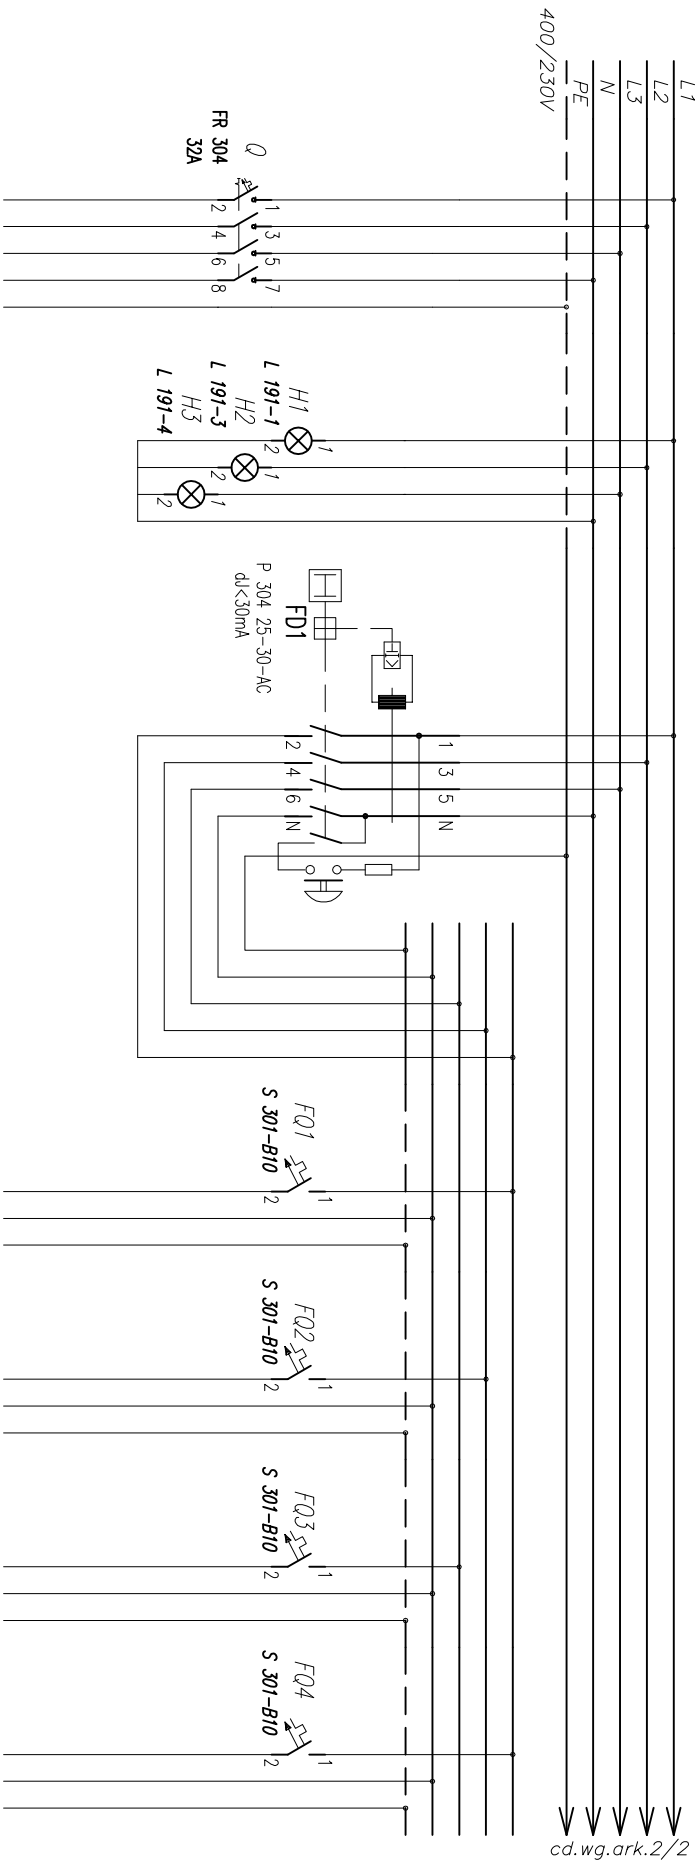

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|
| Nr.napedu | 1/3 | | 2/3 | 3/3 | 4/3 | |
| Przeznaczenie | Zasilanie z rozdzielnii głównej TT | Sygnalizacja napiecia | Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy | Oświetlenie biblioteki | Oświetlenie dydaktycznej i świet. terenu | Oświetlenie |
| Typ przewodu | YDY(20)5x6 | | YDYp(20)3x1,5 | YDYp(20)3x1,5 | YDYp(20)3x1,5 | YDYp(20)3x1,5 |
| Moc zainstalowana | 17,7 kW | | 600 W | 1800 W | 1900 W | 450W |

| |
|------------------------------|
| Układ sieci TT |
| Szybkie wyłączenie zasilania |

Pi=11,2 kW
kj=0,7
Ps=7,84 kW

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nazwa obiektu budowlanego | Rozbudowa budynku usługowego-Szkoły Państwowej | | | | |
| Adres obiektu budowlanego | Zawady ul. Szkolna 8 | | | | |
| Przedmiot rysunku | Instalacja elektryczna Schemat rozdzielnii 13 | | | ark.1/2 | Skala % 10.2-177/1 |
| | Imię | Nazwisko | Specjalność budowlanych | Nr.upragnien | Data |
| Opracował | Artur | Wieczorek | | | 01.2010 |
| Projektant | Stanisław | Hamara | Instalacyjna elektryczna | 10-III- / SKL/04/78 | 01.2010 |
| Sprawdzający | Krzysztof | Pocud | Instalacyjna elektryczna | PMO/04 | 01.2010 |

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100618125046+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100618125046+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-