
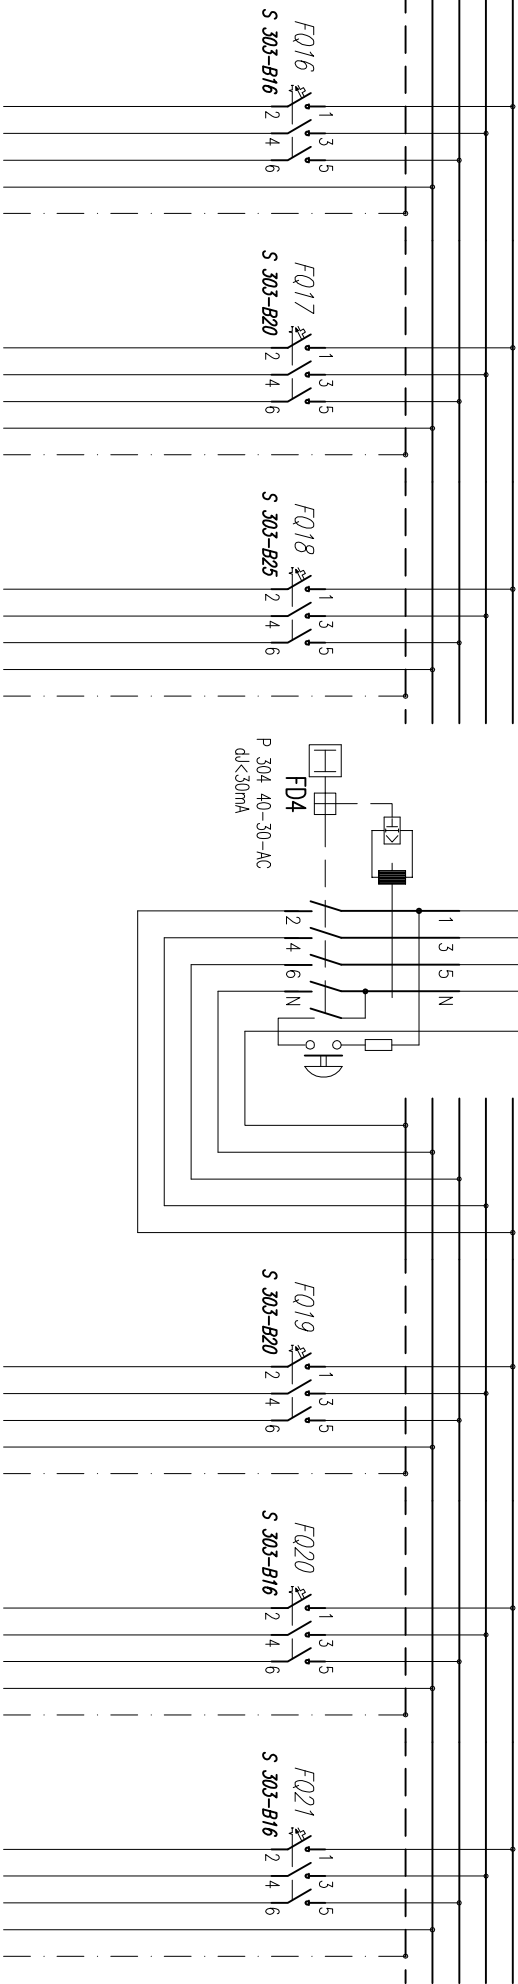


Rozdzielnia XL 160 6x24 drzewiczki płaskie nr.kat.0200 64–Legrand



14/1	15/1	16/1	Wyłącznik ochrony różnicowoprądowy			17/1	18/1	19/1
Zasilanie windy	Patełnia elektryczna	Piec konwekcyjno parowy	Trzon 4 płytowy			YD1p(2o)5x4 9200 W	Gniazdo wtykowe YD1p(2o)5x4 2000 W	Gniazdo wtykowe YD1p(2o)5x4 2000 W
YD1p(2o)3x2,5 1000 W	YD1p(2o)5x4 8100 W	YD1p(2o)5x4 11000 W						

$P_i=75,48 \text{ kW}$   
 $k_f=0,7$   
 $P_s=52,8 \text{ kW}$

Nazwa obiektu budowlanego			Rozbudowa budynku usługowego–Szkoły Państwowej					
Adres obiektu budowlanego			Zawady ul. Szkolna 8					
Przedmiot rysunku			Instalacja elektryczna ark.4/5			Skala	Nr.rys.	
			Schemat rozdzielni 11			10.2-15/4		
Imię			Nazwisko			Nr. uprawnien budowlanych		Podpis
Opracował			Artur			Wieczorek		01.2010
Projektant			Stanisław			Hamara		01.2010
Sprawdzający			Krzysztof			Pocud		01.2010
						Instalacyjna PMOE/04		

Układ sieci TN–S
Szybkie wyłączenie zasilania



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100618124407+02'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100618124407+02'00' )  
/CreationDate  
(Hamara)  
/Author  
-mark-