


Rozdzielnia RKt

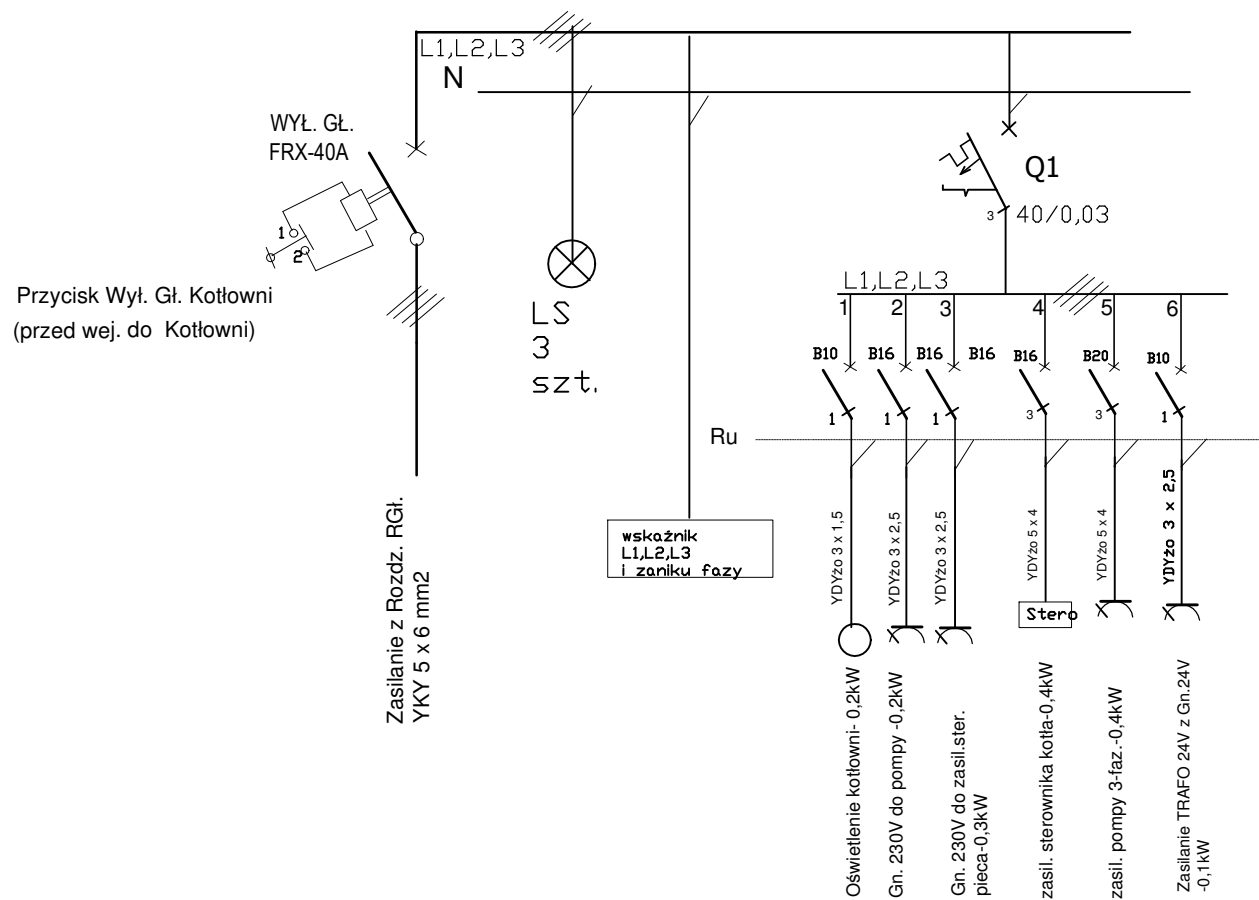

Układ TN-C

1. Jako rozdzielnię RkT wiszącą z drzwiczkami z listwami N+PE o IP 40 należy zastosować RWN 2 x 12 prod. Farel-Legrand.
2. Zasilanie rozdzielni RkT doprowadzone jest z Rozdzielni R-G.
3. Wył. FRX z cewką wybijakową, z przyciskiem przed drzwiami kotłowni

Temat:	Projekt Inst. Elektrycznej Wewnętrznej Budynku Strażnicy OSP wraz ze Świetlicą Wiejską w Wąsosz Górnym.		
Adres:	42-110 Popów, Wąsosz Gm. ul. Witosa 5/7.		Skala:
	Schemat rozdzielni Kotłowni RKT.		Nr rys: 2b
	Imię:	Nazwisko:	Nr upr. bud.
Proj./oprac.	mgr inż. Leszek Łódaj upr. UAN-VIII/83861/138/89		III.17r.
Sprawdzający	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. UAN-VIII-7342/156/94		III.17r.